


**MAGAZYN DOSTAW CZYNNY W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8:00-15:00**

## WYTYCZNE DLA DOSTAW RUR I PROFILI DO FIRMY STOMILEX

- Rury i profile powinny być przewożone pod plandeką w celu zabezpieczenia ich przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Materiał nie może być mokry.
  - Materiał nie może posiadać rys ani rdzy. Rury i profile nie mogą być pogięte.
  - Wewnątrz rur i profili nie mogą znajdować się żadne przedmioty: papiery, szmaty itp.
  - Każda paczka powinna być spięta taśmą stalową w minimum trzech miejscach.
  - Każdy rodzaj materiału musi być spakowany w oddzielną paczkę.
  - Wymiary paczki nie mogą przekraczać 60x60x600 cm.  
Ciężar jednej paczki nie może przekraczać 1500 kg.
  - Niedopuszczalne jest spinanie paczek drutem!
  - Każda paczka na samochodzie powinna spoczywać na kołkach i być tak oddzielona od innych paczek aby umożliwić przełożenie pasów ładunkowych.
  - Każda paczka powinna spoczywać na przynajmniej 3 kołkach w celu zabezpieczenia materiału przed odkształceniem w transporcie.
  - Dostawca musi posiadać dokument WZ na podstawie którego można dokonać weryfikacji poprawności dostawy.
  - Odpad/pozostałość po cięciu laserowym jest własnością zleceniodawcy nie odebranie go wraz ze zleceniem lub najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych zostanie zełtomowany, (zgodnie z art. 180 kodeksu cywilnego oznacza , że Właściciel wyzbywa się własności rzeczy ruchomej...)
- Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować odmową rozładunku przez upoważnioną osobę, pracownika STOMILEX SP. Z O.O.**


Zatwierdził/a Data  
Dyrektor Zarządzający  
Inż. Magdalena Bogaj  
01.01.2024

Dyrektor Zarządzający  
  
Magdalena Bogaj

**MAGAZYN DOSTAW CZYNNY W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8:00-15:00**

## **PACZKI MATERIAŁU POWINNY BYĆ PRZYGOTOWANE WG PONIŻSZEGO SCHEMATU:**

**Paczki max 6 mb**  
**Waga paczki max 1500 kg**

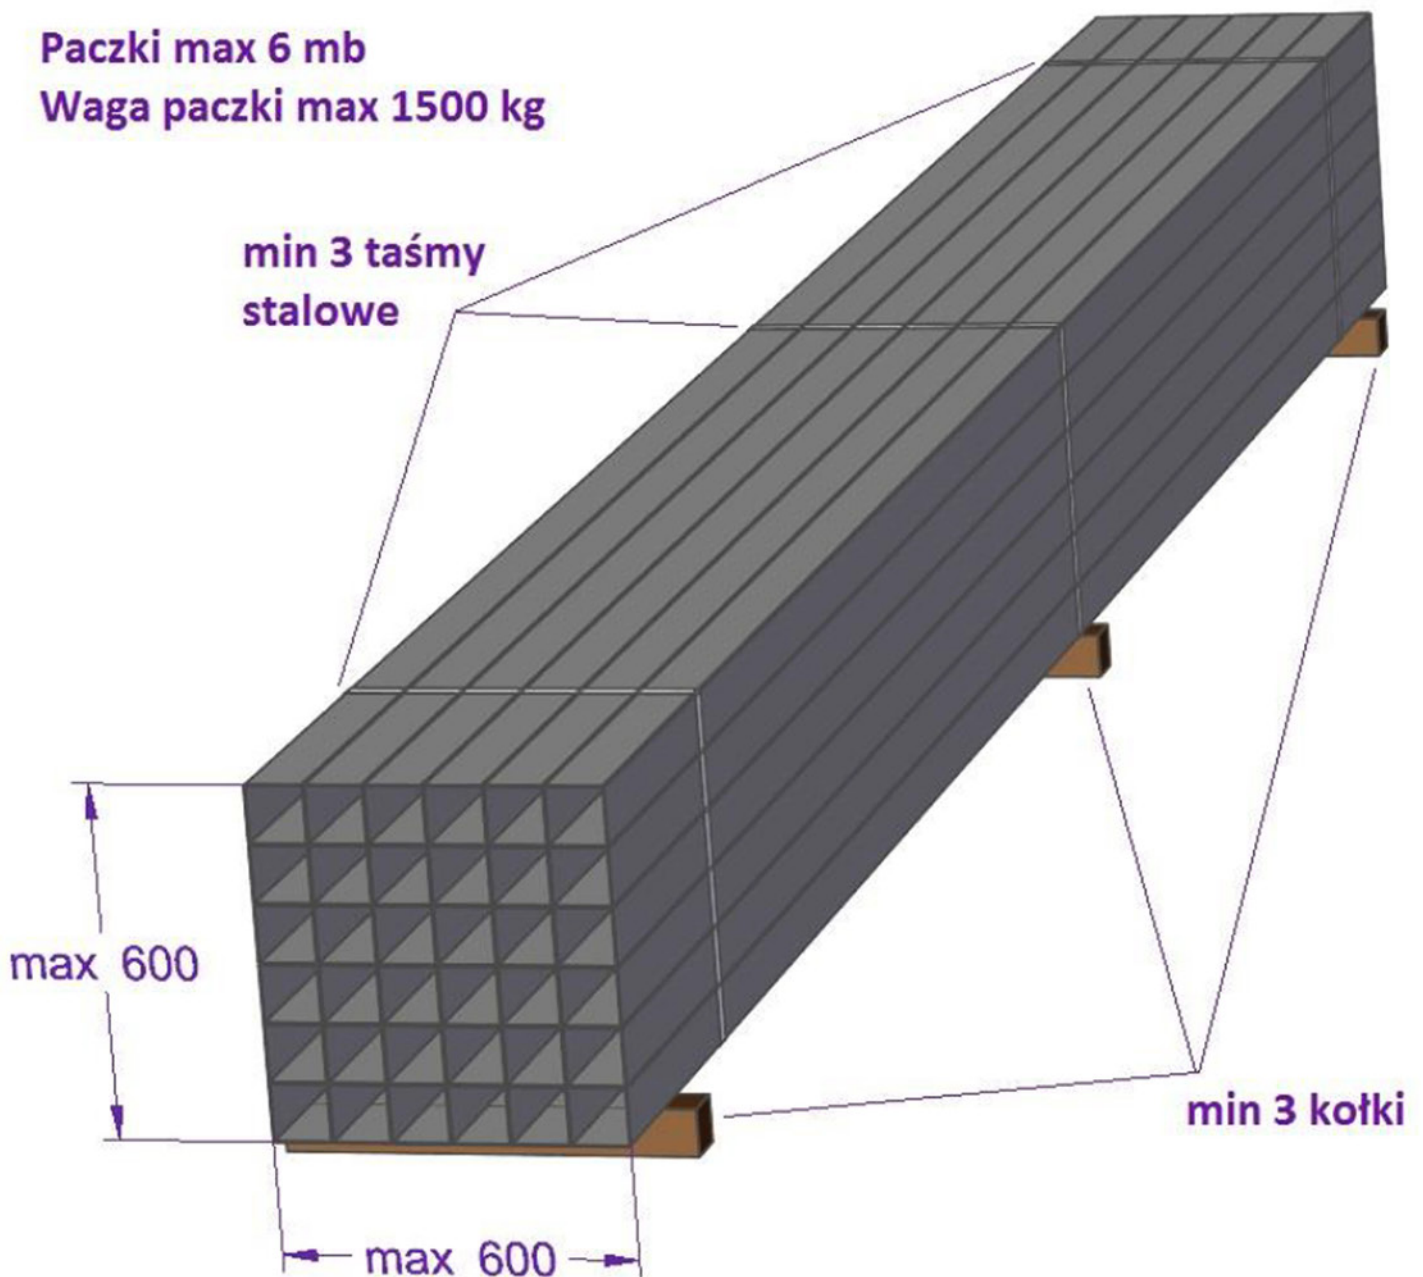

**MAGAZYN DOSTAW CZYNNY W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8:00-15:00**

## **PACZKI MATERIAŁU POWINNY BYĆ PRZYGOTOWANE WG PONIŻSZEGO SCHEMATU:**

